
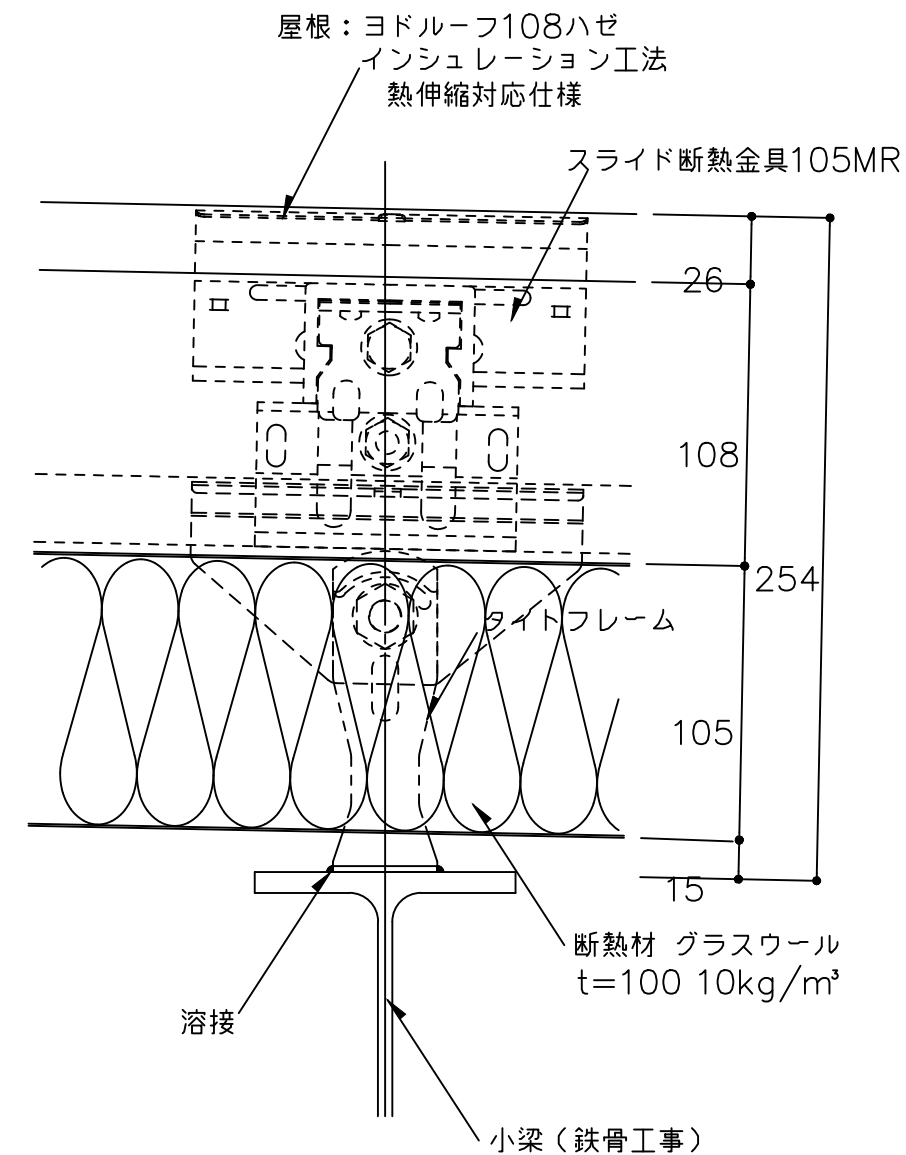


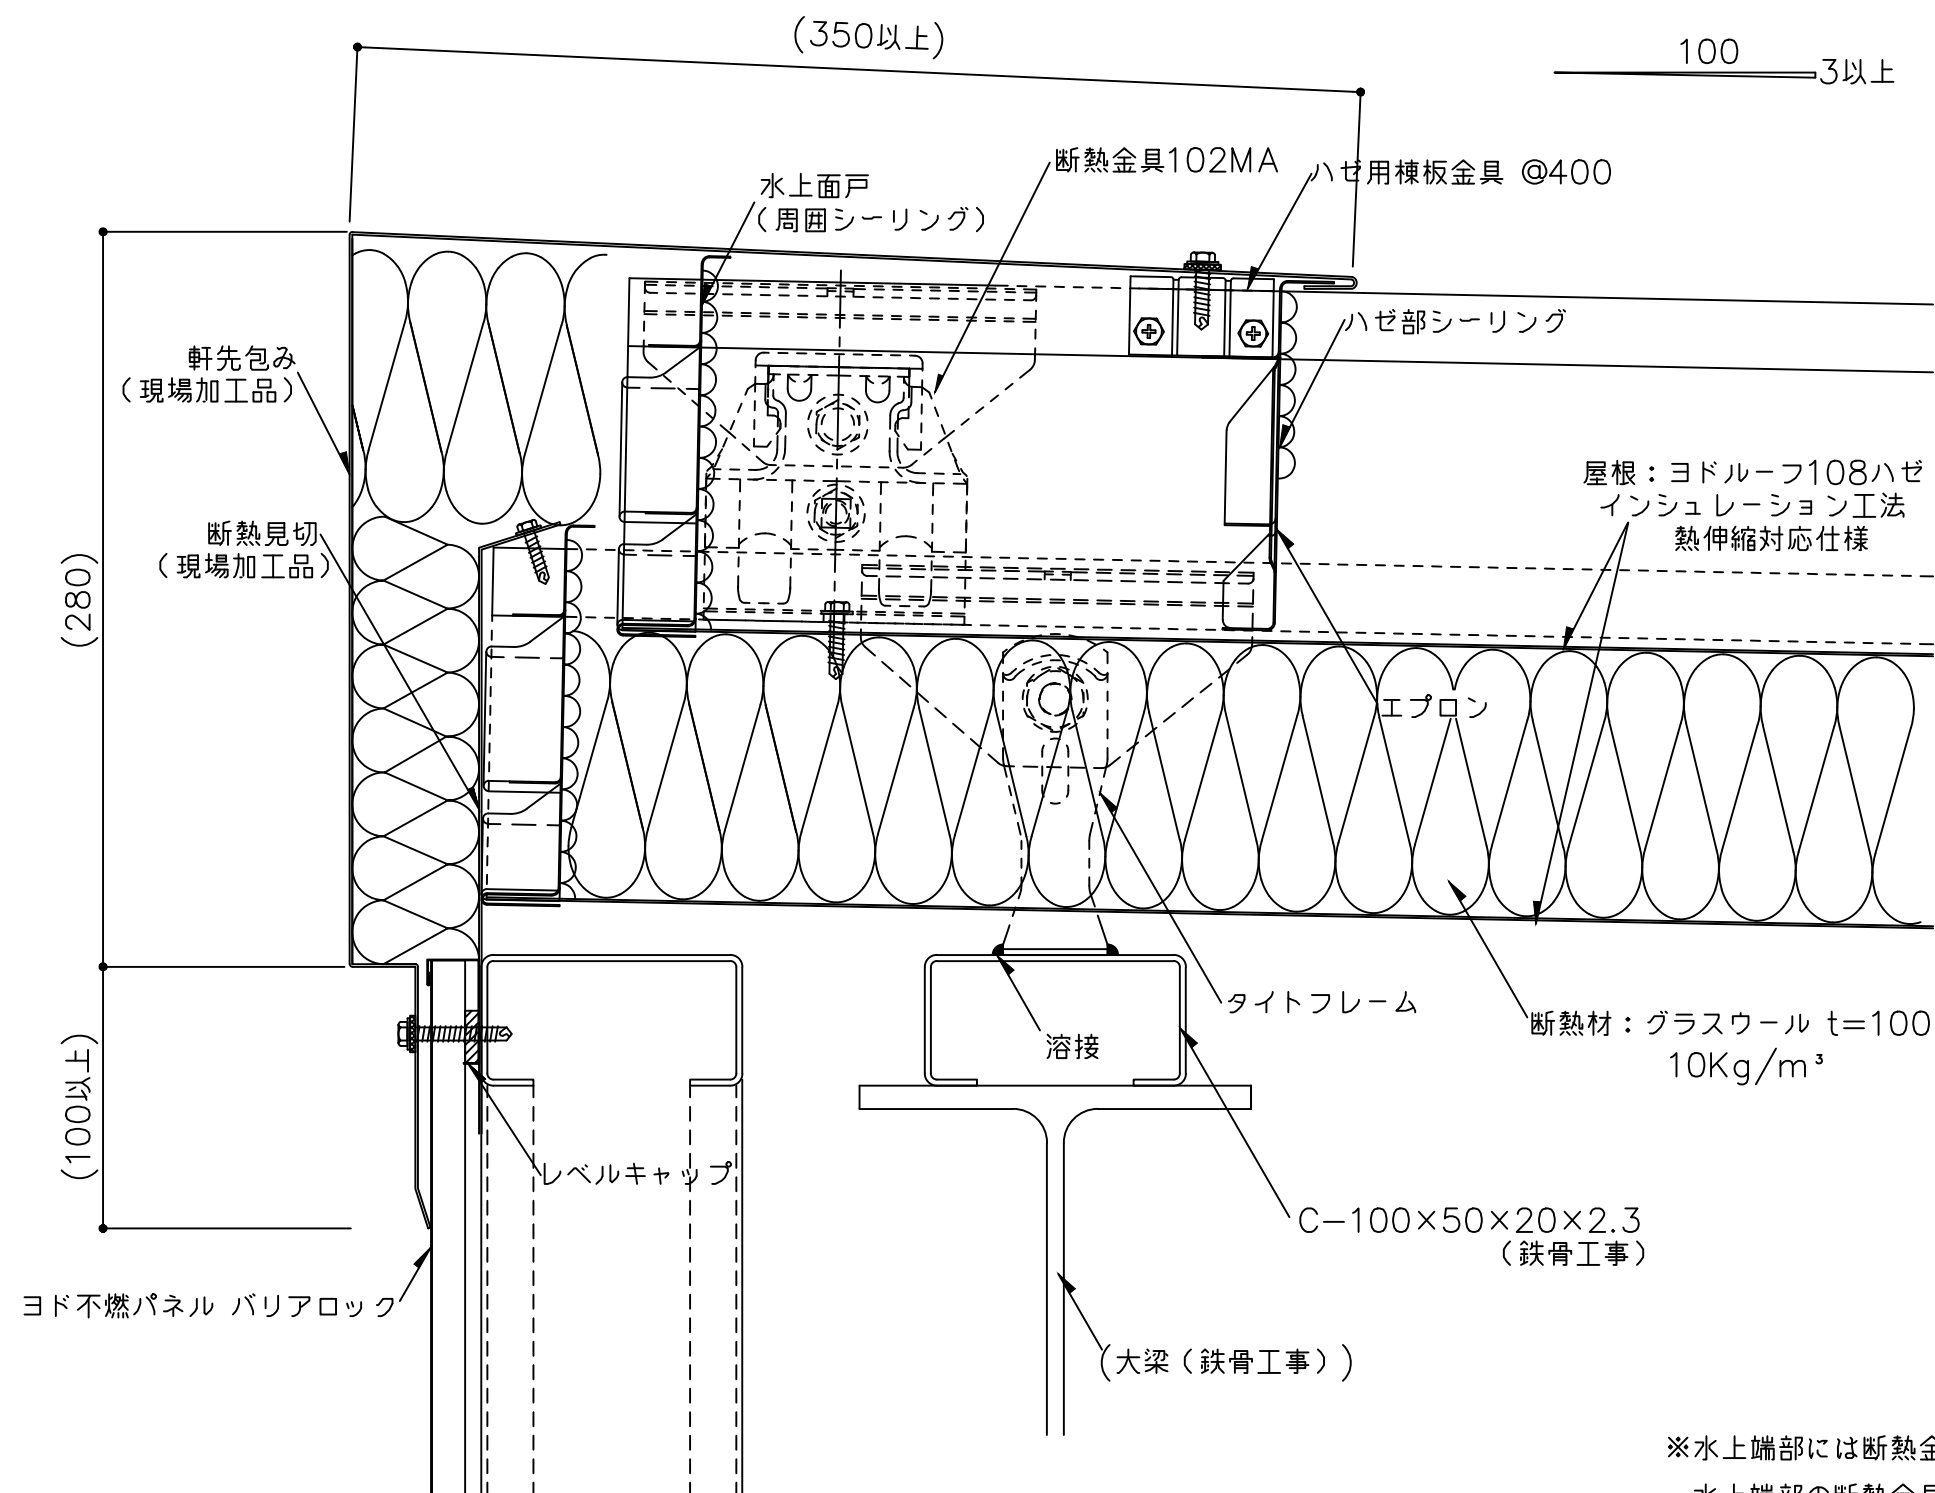

- ※水上端部には断熱金具102MAを使用してください。
- 水上端部の断熱金具102MAはビス(5φ以上)2本/ヶで固定してください。
- ※1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法 熱伸縮対応仕様	日付	2025.10.1	図面 No.	108IH401	
	図面名	水上部詳細図 ー水上包みー	縮尺	1/3			