


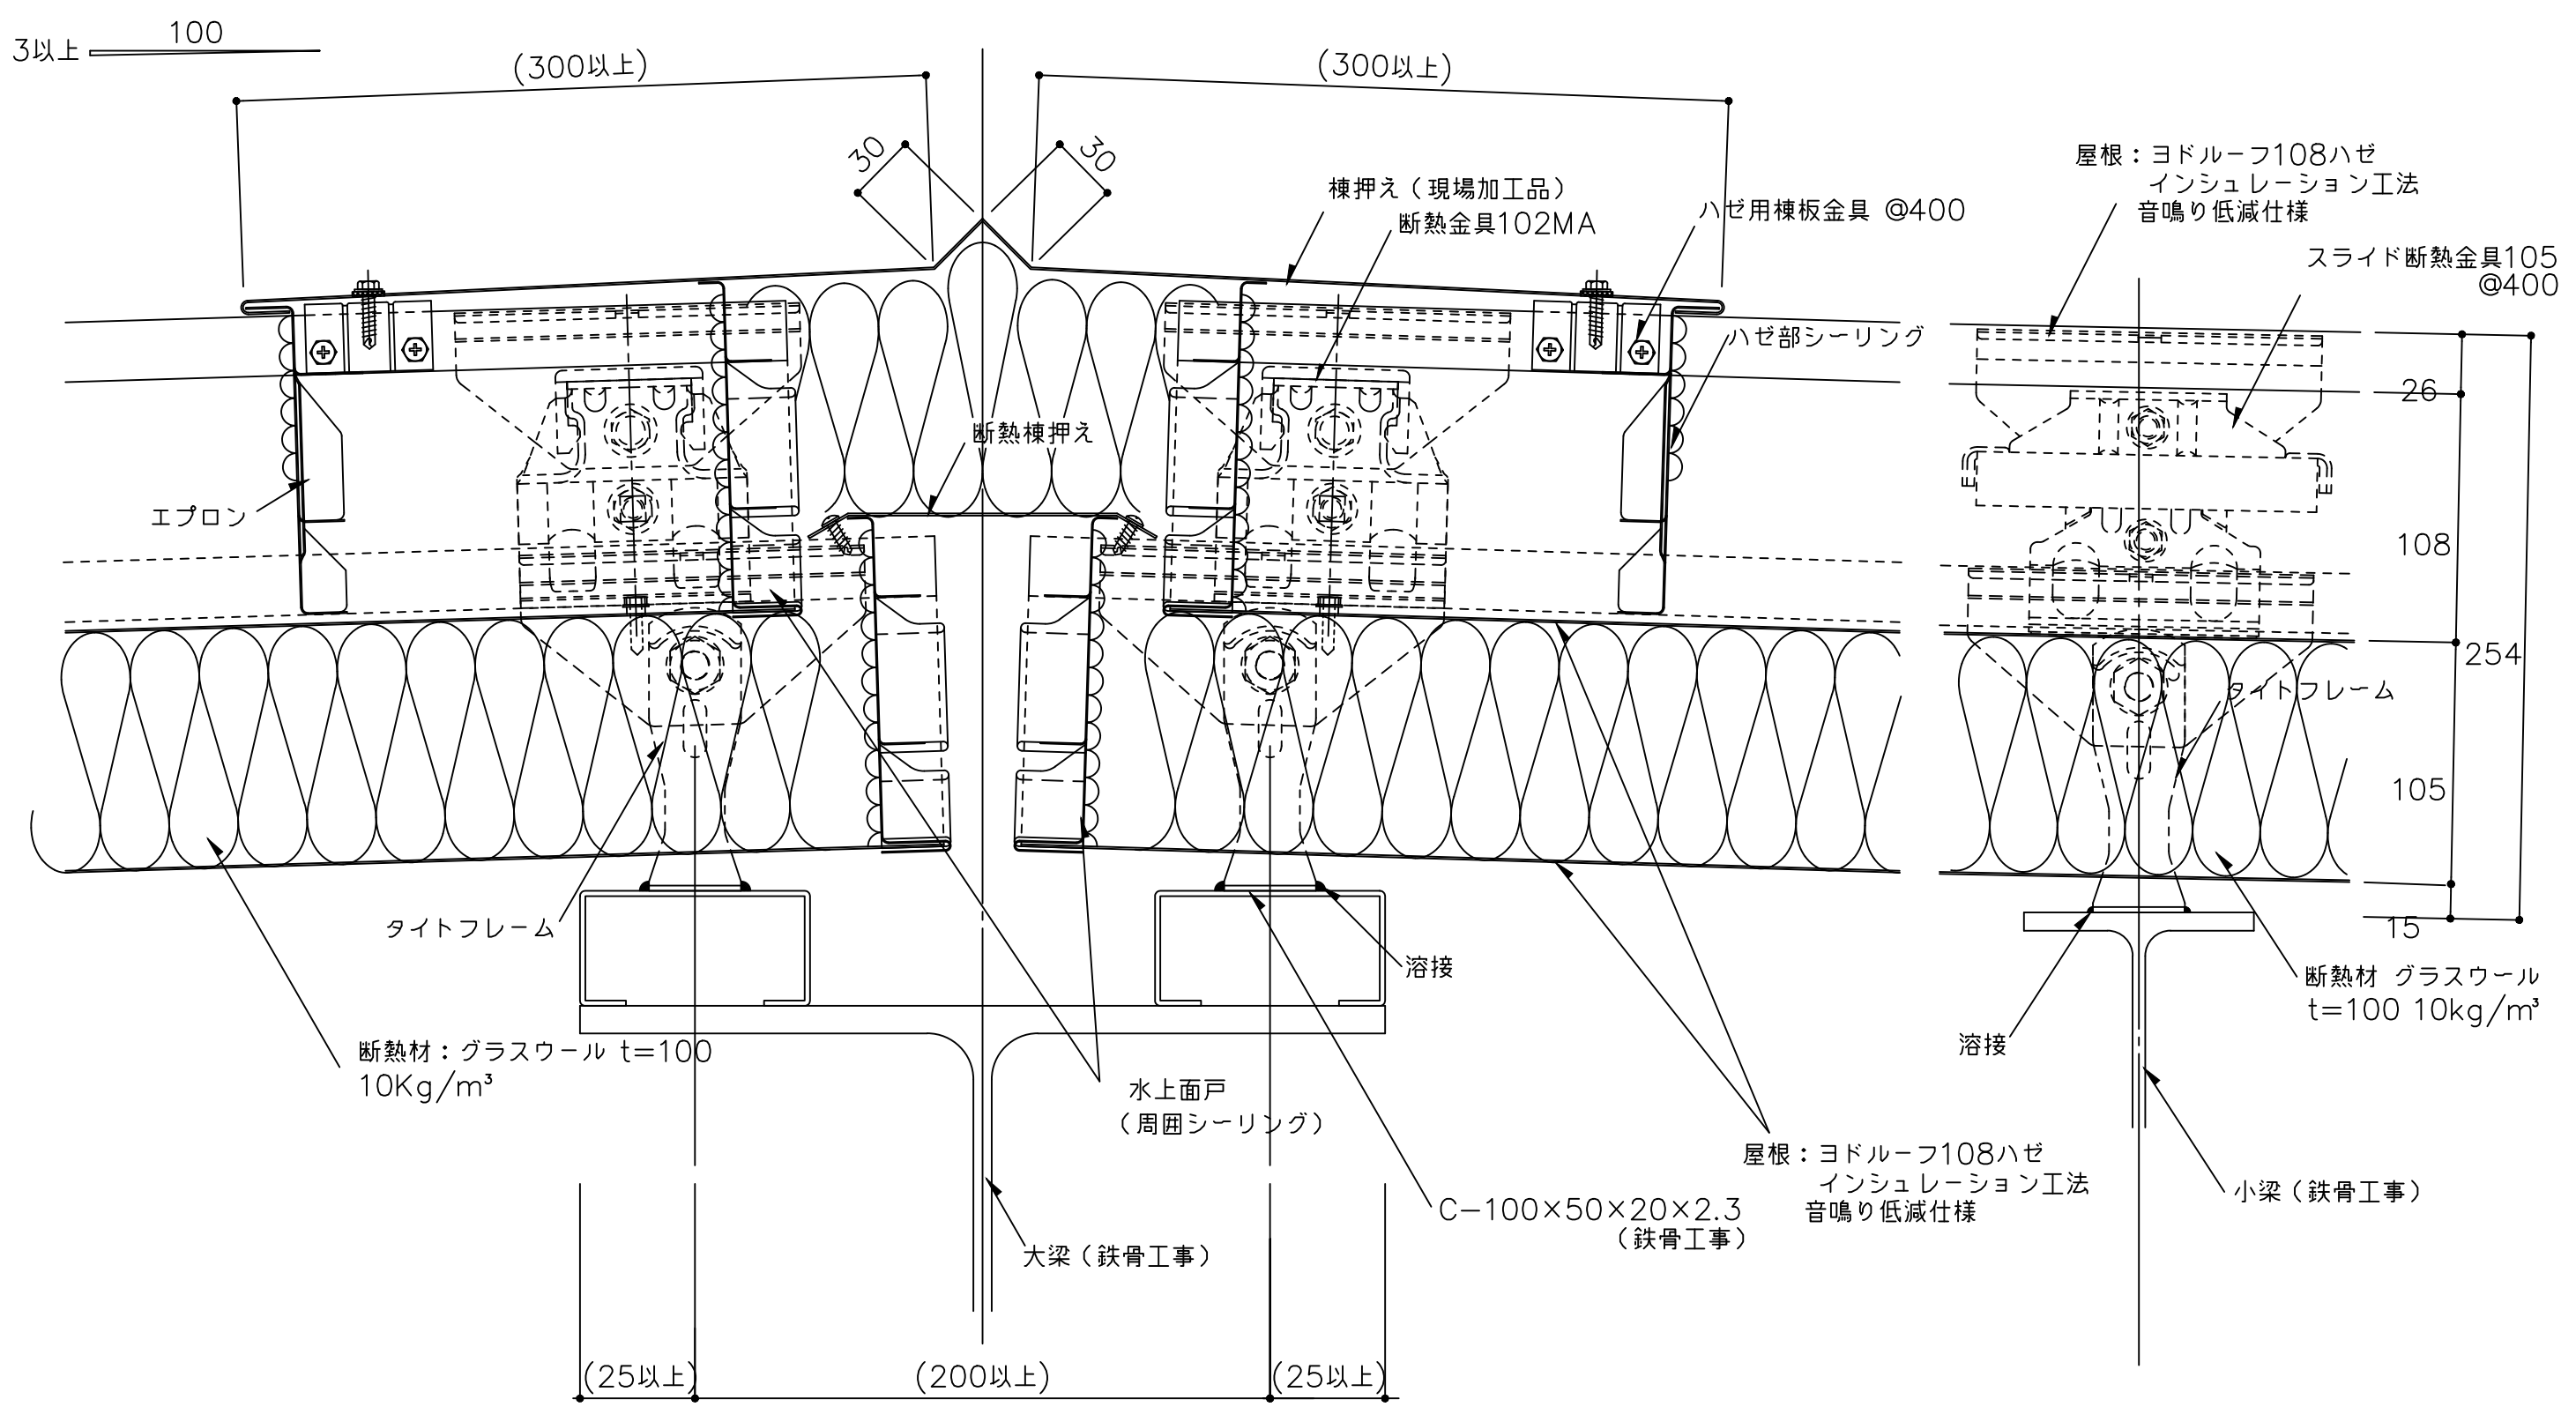

※水上端部には断熱金具102MAを使用してください。
水上端部の断熱金具102MAはビス(5φ以上)2本/ヶで固定してください。
※1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
※2 外部の金物は溶融垂鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。