


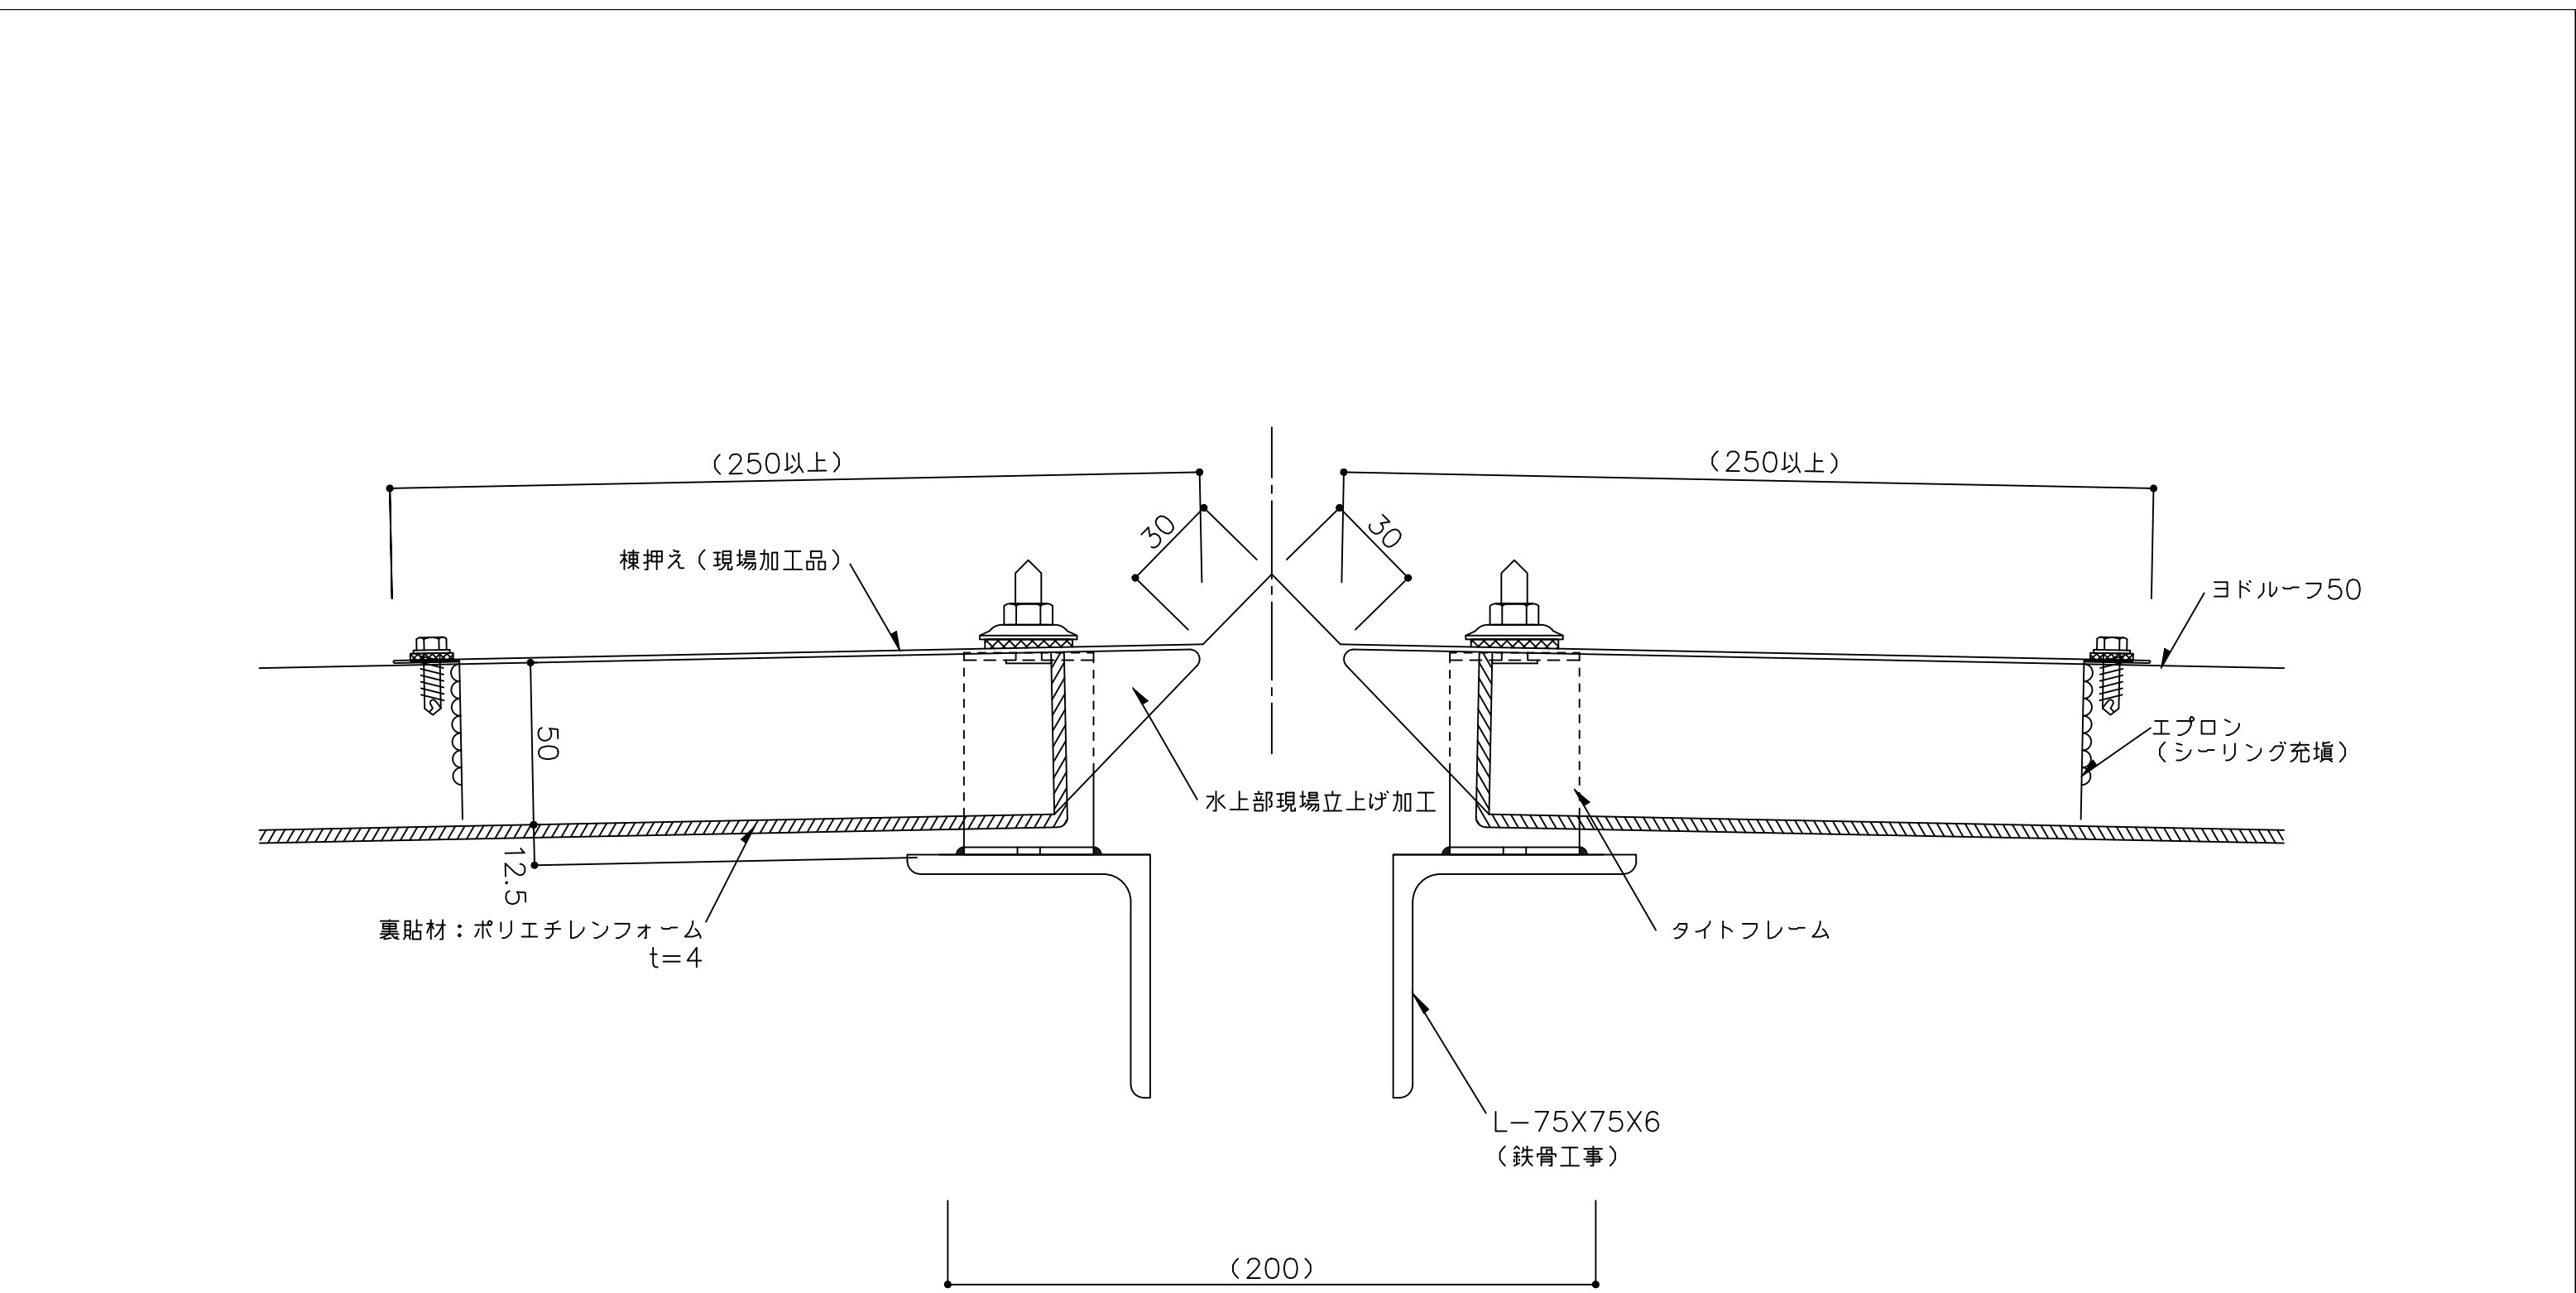

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

|     |     |         |  |     |           |        |          |                                                                                       |
|-----|-----|---------|--|-----|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 備 考 | 名 称 | ヨドルーフ50 |  | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No. | 050B0201 |  |
|     | 図面名 | 棟部詳細図   |  | 縮 尺 | 1/2       |        |          |                                                                                       |